

Snerydningkort Ilulissat

Signaturforklaring

Vejklasser

— A1 og A2

Vejklasse A 1 og A2 Skal altid være passable for udrykningskøretøjer.
20 meter vejbyggelinier fra vejmidten.
Aqqusineq A1 aamma A2 tamatigut sillimanilarnikkut ingerlassissutinut ingerlaffissaassapput
20 meter aqqusernup qeqqaniit killeqarfik

— B


Vejklasse B skal være passable mellem kl. 06.00 og 20.00, under normale forhold.
12 meter vejbyggelinier fra vejmidten.
Aqqusineq B tamatigut ingerlaffissaassaaq uuma piffissap naliginnaasup iluaní nat. 06.00 aamma 20.00 akornanni.
Aqqusernup qeqqaniit 12 meter killeqarfik

— C

Vejklasse C skal være passable mellem kl. 06.00 og 18.00, under normale forhold.
10 meter for lokalvej og 7,5 meter boligvej fra vejmidten.
Aqqusineq C tamatigut ingerlaffissaassaaq uuma piffissap naliginnaasup iluani nal. 06.00 aamma 18.00 akornanni.
10 meter aqqusenit 7,5 meter najugaqarfiit aqqusernata qeqqaniit avammut killeqarfik .

--- Slædespor

■ Snebunker

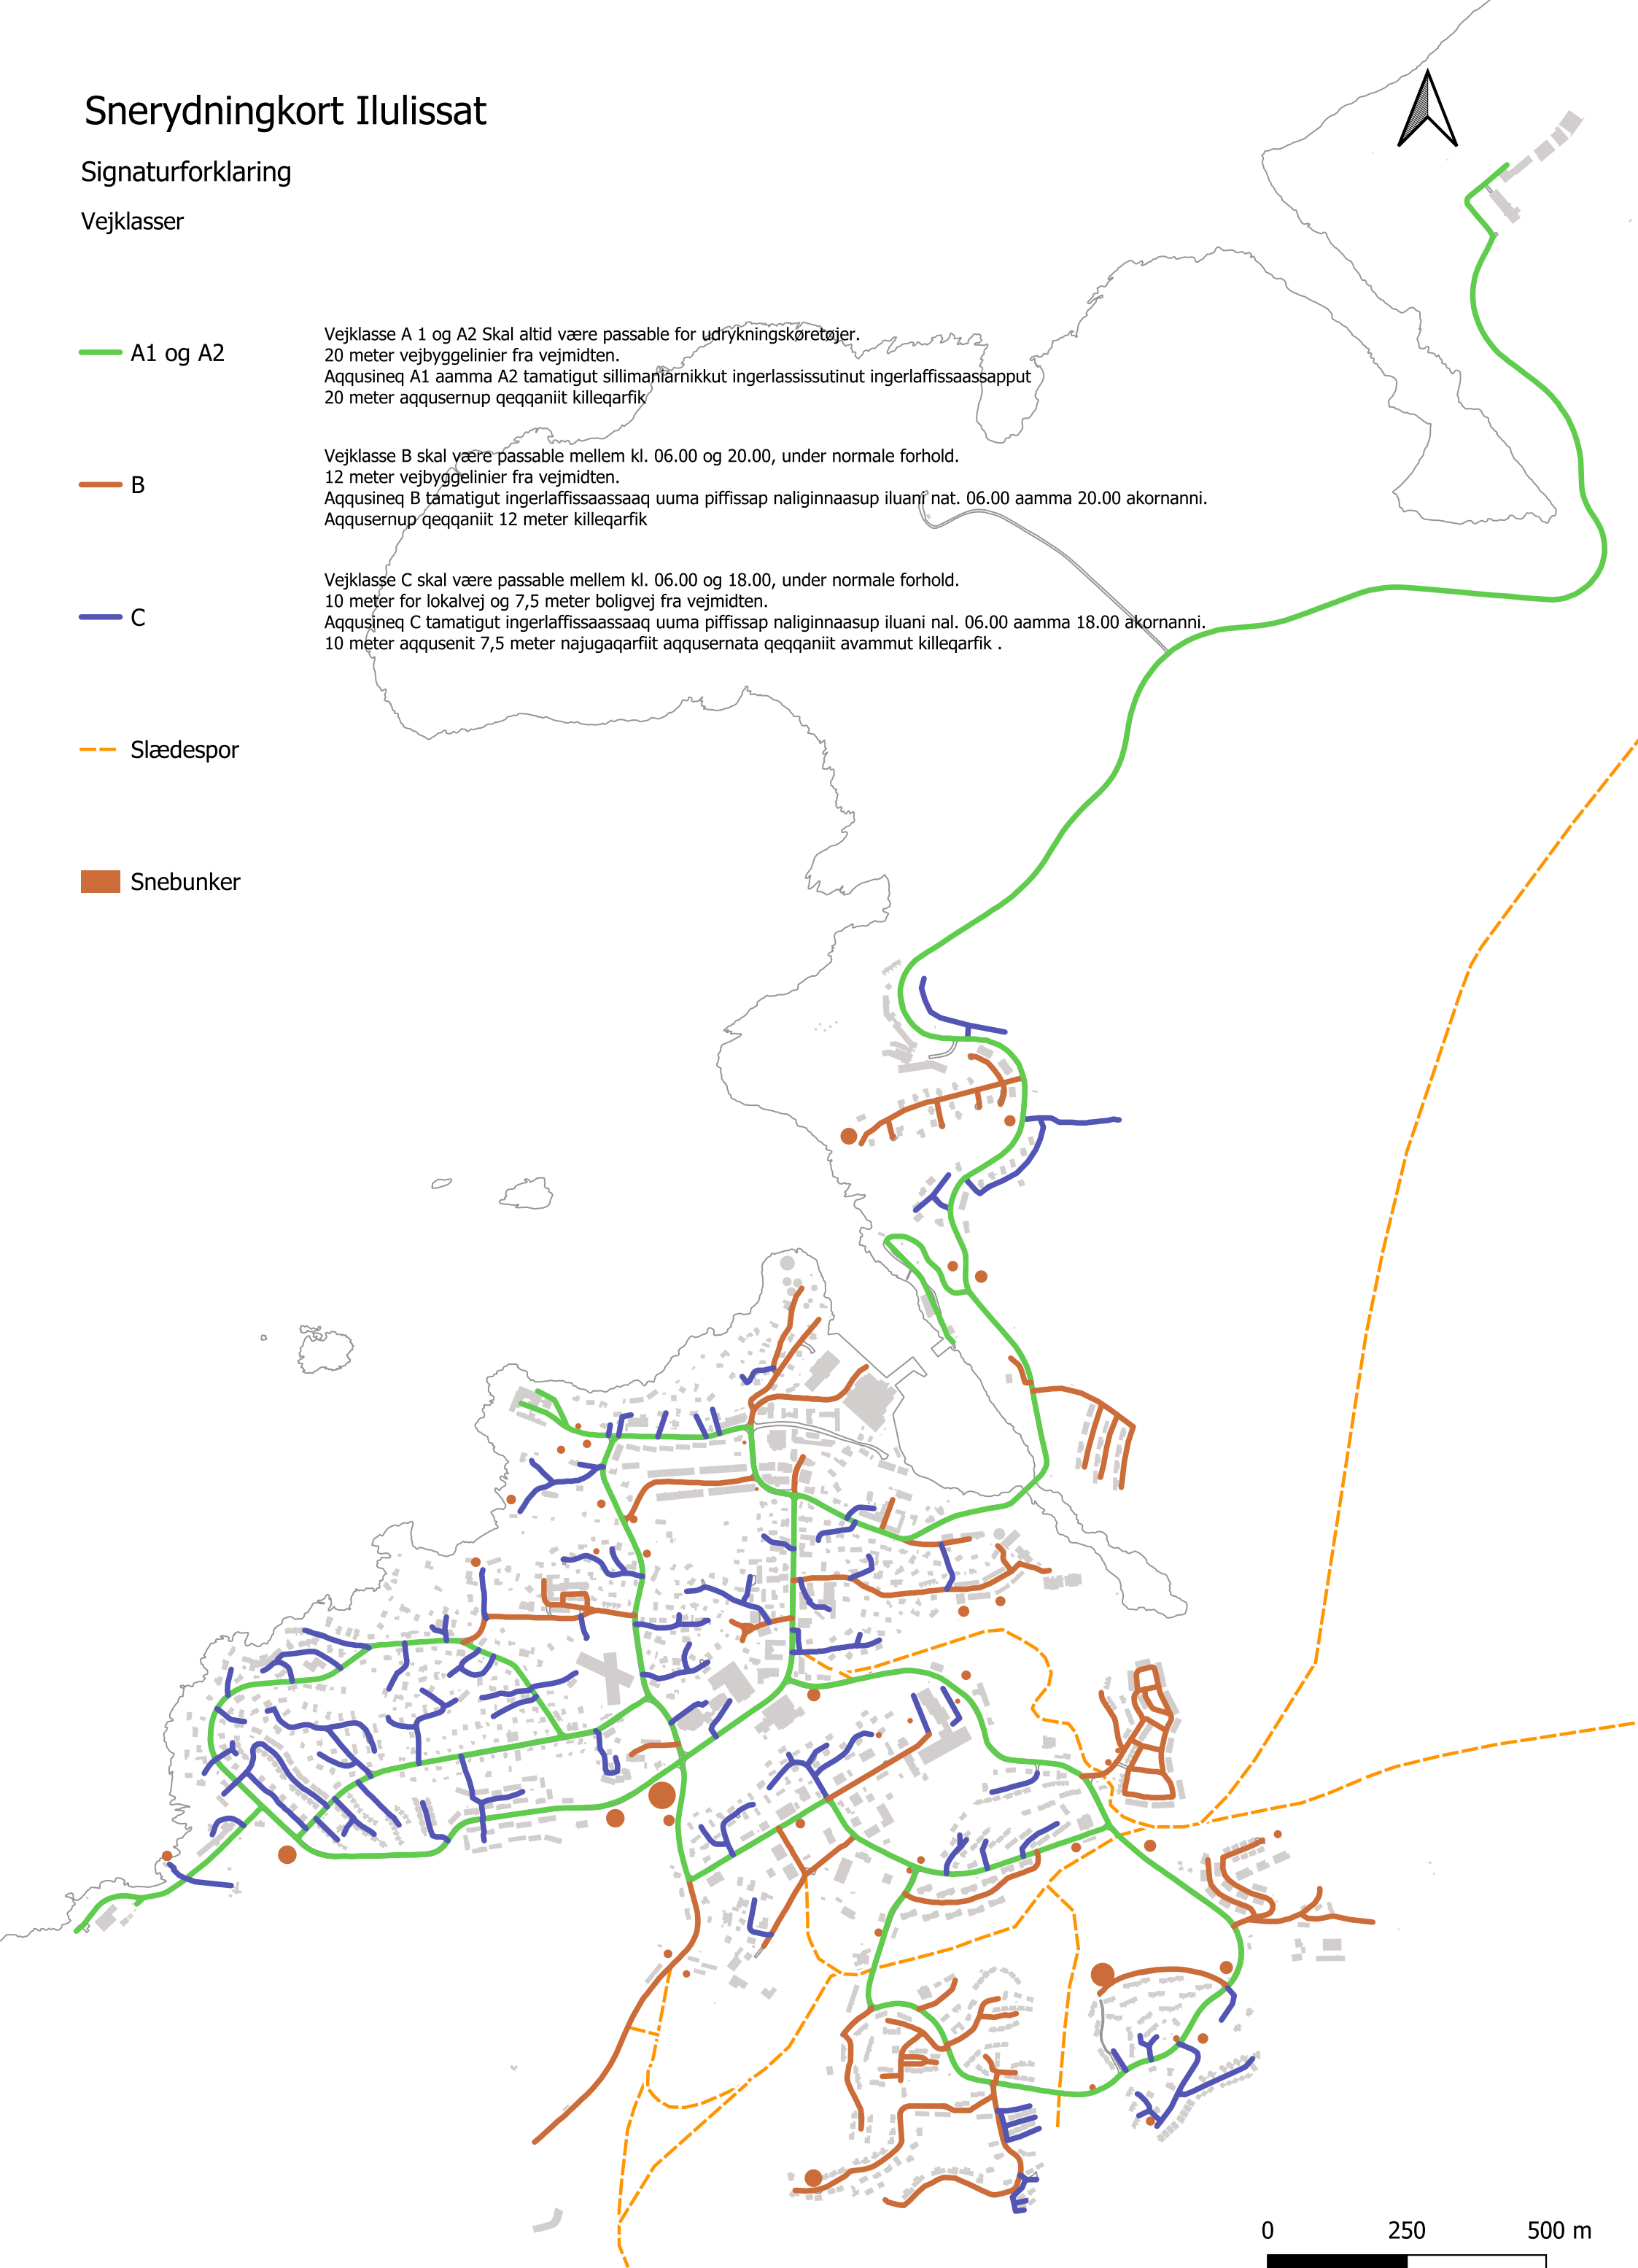

0 250 500 m